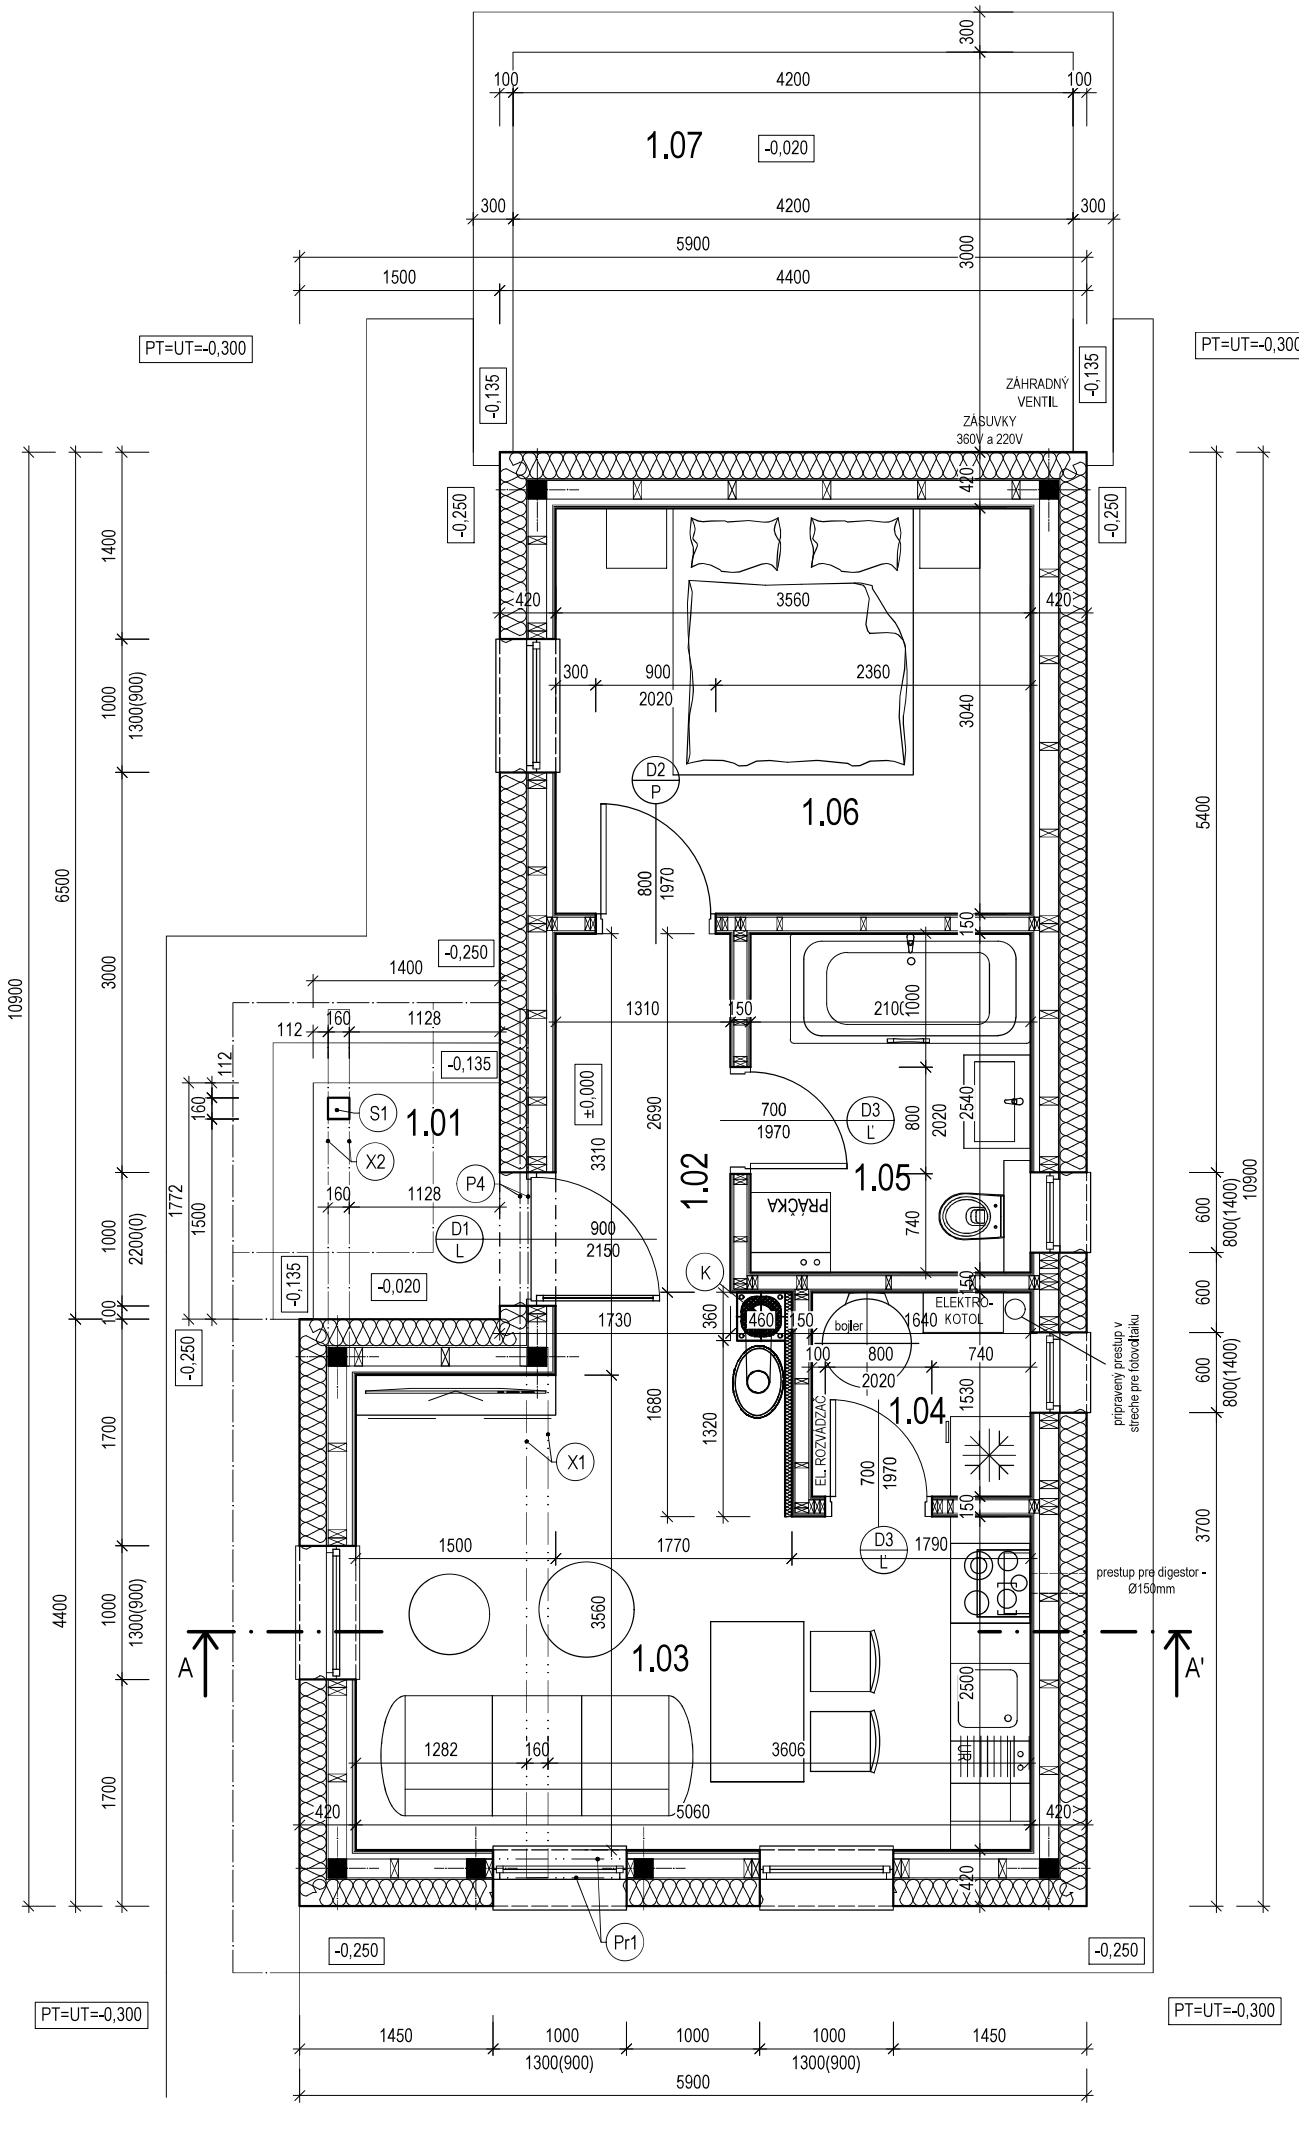
1.07
-0,020
PT=UT=-0,300
ZÁHRADNÝ VENTIL
ZÁSUVKY 360V a 220V
1.06
1.01
1.02
1.05
1.04
1.03
PRÁČKA
ELEKTRO-KOTOL
boiler
EL. ROZVÁDZAČ
prípravený prestup v streche pre fotovoltaiku
prestup pre digestor - Ø150mm
D1 L
D2 P
D3 L'
S1
X1
X2
P4
K
Pr1
A
A'
-0,250
-0,135
±0,000
5900
4400
6500
10900
5400